

PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL DE LA VALL DE BIANYA

EDIFICIS D'ÚS PÚBLIC



CONSELL
COMARCAL
DE LA
GARROTXA

ÀREA D'URBANISME
I EDIFICACIÓ

REDACTOR:

JORDI PONS I CAMPS

Arquitecte tècnic, col·legiat núm: 1.479

PROMOTOR:



AJUNTAMENT DE VALL DE BIANYA

1. INTRODUCCIÓ	1
1.1 Objectius del pla en l'àmbit de l'edificació	1
1.2 Metodologia de treball	1
2. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS	3
3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	5
4. FITXES DIAGNÒSI ACCESSIBILITAT	6
4.1 AJUNTAMENT	6
4.2 CENTRE CÍVIC	11
4.3 ZONA ESPORTIVA	15
4.4 CONSULTORI MÈDIC	18
4.5 LLAR D'INFANTS	22
4.6 ESPAI JOVE LLOCALOU	25
4.7 CA L'ESCOLÀ – CENTRE D'INTERPRETACIÓ	29
5. RESUM INTERVENCIIONS I PRESSUPOST	33
6. PRIORITATS I PLA D'ETAPES	36
6.1 PRIORITAT ALTA: (termini execució 11/2024 – 11/2026)	37
6.2 PRIORITAT MITJA: (termini execució 11/2026 – 11/2031)	38
6.3 PRIORITAT BAIXA: (termini execució 11/2031 – 11/2038)	39

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, és el d'establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.

Aquest objectiu engloba: eliminar totes les barreres (arquitectòniques, a la comunicació i actitudinals), abastar tots els àmbits (territori, edificació, mitjans de transport, productes, serveis i comunicació), identificar i donar resposta a totes les necessitats (discapacitat física, sensorial, intel·lectual, mental i persones d'edat avançada), i incorporar el concepte de disseny universal (disseny de productes i entorns aptes per a l'ús de totes les persones sense necessitat d'adaptacions).

Igual que en la via pública, l'accessibilitat en l'àmbit de l'edificació és un tema vital a tractar per tal de permetre l'accés i la mobilitat de qualsevol persona als equipaments i als edificis públics del municipi, així com al seu ús.

Amb tot i això, l'aprovació del nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya estableix i defineix les condicions que han de complir els edificis existents amb caràcter general i proposa uns terminis màxims per assolir-les, depenent de l'afectació i la importància d'aquestes.

1.1 Objectius del pla en l'àmbit de l'edificació

Per tal d'assolir aquestes condicions es realitza el present pla d'accessibilitat municipal en l'àmbit de l'edificació, amb els següents objectius específics:

- Detectar, situar i avaluar els dèficits que presenten els diferents edificis en matèria d'accessibilitat.
 - o Detallant els dèficits detectats.
 - o Explicant la situació actual de l'accessibilitat en cada edifici.
- Proposar actuacions per corregir els dèficits detectats:
 - o Indicant solucions per a fer accessible cada espai o element
 - o Valorant les actuacions suggerides.
- Proposar un pla d'etapes definint prioritats en base a criteris de:
 - o Utilitat (afluència de públic, incidència en la vida comunitària, etc.)
 - o Viabilitat constructiva.
 - o Viabilitat econòmica.
- Fomentar l'aplicació de l'accessibilitat de forma integrada en els processos d'intervenció en els edificis:
 - o Incorporant-la en projecte de rehabilitació o renovació més amplis.
 - o Inclouent-la, quan es tracta de millores puntuals, com una operació de manteniment més.

1.2 Metodologia de treball

La metodologia de treball seguida per a la redacció d'aquest Pla d'Accessibilitat en els Edificis ha estat la següent:

1. Inventari de béns municipals i d'edificis d'ús públic, recerca d'informació o creació de documentació gràfica.
2. Creació de fitxes de treball per al diagnosi dels edificis.
3. Visita "in situ", presa de fotografies dels punts a estudiar, comprovacions en base a les fitxes de treball, presa de dades i comprovació. Estudi de l'entorn.
4. Representació gràfica de les dades obtingudes i grafiat del resultat de l'avaluació realitzada marcant quines actuacions cal realitzar en cada cas.
5. Realització de pressupost per a cada una de les actuacions.
6. Redacció del pla d'etapes.

Per a definir les prioritats a l'hora de dur a terme a les diferents fases de les actuacions s'han seguit els diferents criteris:

- a. Organitzar els edificis per ordre d'importància, nivell de concurrència i representativitat dins el municipi.
- b. Permetre l'accessibilitat mitjançant cadira de rodes als punts principals de cada edifici donat que s'entén que és la que més dificultats de desplaçaments comporta a la persona que la utilitza tot i que pugui rebre ajuda d'altres persones, ens referim principalment a la comunicació entre plantes i als accessos als edificis.
- c. Millorar l'accessibilitat a l'interior dels edificis mitjançant cadira de rodes pel que fa a desplaçaments dins de la mateixa planta i habilitar serveis higiènics i vestidors.
- d. Implementar la senyalització per millorar la informació a persones amb dificultats visuals.

El diagnosi de l'accessibilitat dels diferents edificis s'ha realitzant analitzant els diferents aspectes:

- Entorn pròxim i accés.
- Itineraris vertical i horitzontals.
- Mobiliari i senyalització.
- Cambra higiènica d'ús públic.
- Recepció o atenció al públic.
- Característiques particulars de cada edifici en funció d'ús i superfície.

2. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS

La normativa de referència d'accessibilitat aplicable als edificis és el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), que es el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis es refereixen a matèries de seguretat (seguretat estructural, seguretat contra incendis i seguretat d'utilització) i habitabilitat (salubritat, protecció envers el soroll i estalvi d'energia) i, com a conseqüència de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU) s'ocupa de l'accessibilitat.

El Document Bàsic DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat especifica paràmetres objectius i procediments que el seu compliment assegura l'assoliment de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis dels requisits bàsics de seguretat d'utilització i accessibilitat.

En matèria d'accessibilitat cal tenir en compte alguns dels condicionants establerts en els següents documents:

- SUA-1 Seguretat davant risc de caigudes.
- SUA-2 Seguretat davant risc d'impacte o d'atrapament.
- SUA-3 Seguretat davant risc d'empresonament.
- SUA-4 Seguretat davant risc causat degut a il·luminació insuficient.
- SUA-5: Seguretat davant risc degut a situacions amb alta ocupació.
- SUA-6 Seguretat davant risc d'ofegament.
- SUA-7 Seguretat davant risc causat per vehicles en moviment.

I, sobretot, per el SUA 9 Accessibilitat amb el que es facilita l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat.

El CTE és d'aplicació als edificis de nova construcció, tot i que també és aplicable a les intervencions en edificis existents, ja siguin ampliacions, reformes o canvis d'ús.

D'altra banda, segons la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, s'obliga als edificis d'habitatges, a realitzar les reformes que siguin necessàries per rehabilitar l'entorn físic on les persones majors de 70 anys i les persones discapacitades, puguin transitar sense cap obstacle.

Tanmateix, la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, obliga a eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant realitzar activitats quotidianes. Aquesta llei també diu que, en el cas que no sigui possible d'una altra manera, es pot utilitzar espai de domini públic per garantir l'accés de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, als edificis.

El Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que desplega les previsions legals establertes a la Llei 13/2014, d'accessibilitat, desenvolupa les condicions d'accessibilitat en l'àmbit de

l'edificació en tres seccions: disposicions generals, edificis de nova construcció i edificis existents.

La secció primera conté disposicions generals aplicables tant a obra nova com a edificacions existents, estableix la classificació de les edificacions segons l'ús i identifica els àmbits funcionals d'un edifici.

Les seccions segona i tercera estableixen disposicions específiques per als edificis de nova construcció i per als edificis existents respectivament. Cadascuna consta de tres subseccions: edificis i establiments d'ús públic, edificis amb ús d'habitatge i edificis d'ús privat diferent d'habitatge. Les sis subseccions resultants permeten una regulació acurada i específica de cada situació, i alhora, faciliten l'aplicació i comprovació de les condicions establertes. Es determinen el percentatge mínim d'unitats accessibles i els requisits que corresponen a cada element: places d'aparcament, places d'espectadors, unitats d'allotjament, cambres higièniques, elements de comunicació i piscines, entre d'altres.

El capítol tercer conté 6 annexes:

- L'annex 3a conté els llistats de les activitats en que es subdivideix cada una de les 7 classes d'ús públic definides a la secció 1a del capítol tercer.
- L'annex 3b consta d'una taula on s'identifiquen les condicions exigibles als edificis de nova construcció segons l'ús, l'activitat i la superfície.
- L'annex 3c desenvolupa els paràmetres tècnics que ha de complir cada element en els edificis de nova construcció: rampes, ascensors, escales, paviments i cambres higièniques, entre d'altres.

Els annexes 3d, 3e i 3f fan referència als edificis existents.

- L'annex 3d descriu els ajustos raonables exigibles i admissibles als edificis existents que són objecte d'algun tipus d'intervenció. Es divideix en dues seccions, la primera s'aplica als edificis d'ús públic i la segona als edificis d'ús habitatge.
- L'annex 3e identifica els ajustos raonables que els establiments d'ús públic i els edificis d'habitatges han d'haver assolit en la data límit indicada.
- L'annex 3f descriu paràmetres tècnics addicionals als descrits a l'annex 3c per a diferents elements, aplicables en els supòsits previstos als annexos 3d i 3f per als edificis existents.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del pla d'accessibilitat municipal dedicat als edificis, es restringeix en una primera fase, als edificis d'ús públic amb titularitat o de gestió municipal.

El llistat d'edificis que l'Ajuntament ha inclòs en aquesta fase és el següent:

- Ajuntament
- Centre Cívic
- Zona Esportiva
- Consultori mèdic i Despatx Ajuntament (La Canya)
- Llar d'infants (La Canya)
- Espai jove (Llocalou)
- Cal Escolà – Centre Interpretació

4. FITXES DIAGNÒSI ACCESSIBILITAT

4.1 AJUNTAMENT



Descripció de l'edifici: L'edifici de l'Ajuntament es troba situat a la carretera de Camprodon, just a l'entrada d'Hostalnou. Es tracta d'un edifici aïllat amb una planta baixa i una planta pis. L'edifici compta amb dos accessos, tots dos per la façana que dona a la carretera de Camprodon, i en tots dos casos, compta amb un accés accessible.

L'accés principal compta amb una porta d'obertura automàtica. Un cop dins ens trobem amb el taulell d'atenció a la ciutadania, un petit espai com a zona d'espera i l'ascensor. A la resta de la planta baixa s'hi distribueixen la sala de plens i diferents despatxos i sales de reunions. A la planta primera i trobem un despatx per a protecció civil i una sala museïtzada amb eines del camps.

Adreça: Carretera de Camprodon, 2 - Hostalnou

Ús: Administratiu (a. Centre de l'Administració)

0 ENTORN IMMEDIAT

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

La parada de transport públic està situada a la carretera N-260, pròxima a la plaça de Joaquim Burch.



APARCAMENT PÚBLIC

Hi ha una zona d'aparcaments molt pròxima a la part posterior de l'edifici de l'ajuntament i una altra a la zona del local social. No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.



Problemàtica i possibles solucions:

- Caldria senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda el mes pròxim possible a l'accés.

1 ACCÉS

L'edifici de l'Ajuntament compta amb dos accessos. L'accés principal dona accés directe a la zona d'atenció al ciutadà, i un altre accés secundari amb accés a la zona de plens i de cambres higièniques.

ACCÉS PRINCIPAL

L'accés principal compta amb una rampa accessible per a salvar el desnivell existent entre la vorera i l'interior de l'edifici. Compta amb una porta d'obertura automàtica.




Problemàtica i possibles solucions:

- Quan entre la rampa que forma part d'un itinerari practicable i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 20cm cal disposar d'un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10cm per sobre del paviment de la rampa.

ACCÉS SECUNDARI

L'accés secundari també compta amb unes escales i una rampa accessible per a salvar el desnivell.

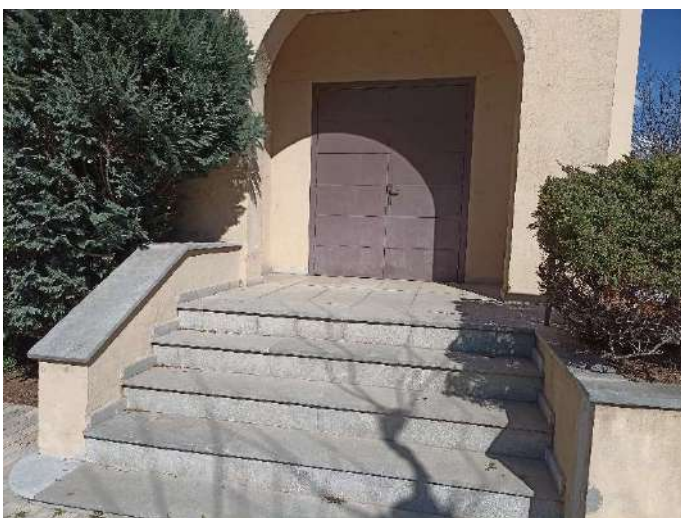

2 ITINERARIS VERTICALS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'Ajuntament està format per una planta baixa i una planta primera. La zona d'atenció al ciutadà està situada a la planta baixa, l'edifici compta amb un ascensor.

ASCENSOR

-Ascensor electromecànic MRL, 1 m/s per a 8 persones (600kg) de 2 parades (3m); porta d'accés de mobilitat corredissa, automàtica 80cm d'amplada i 200cm d'alçada, d'acer inoxidable.

-Cabina de 140x110cm, per tant és un ascensor totalment accessible.

-Davant la porta d'accés hi ha un diàmetre lliure superior a 120cm.

-Les botoneres estan situades a 120cm del terra (entre 80 i 140cm), són senzilles.

-El terra és resistent, hi ha un passamà rodo d'acer inoxidable situat a 95cm d'alçada en una de les parets de la cabina.

ASCENSOR ADAPTAT (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- La botonera no disposa del sistema "Braille".
- Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha d'haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, amb una dimensió mínima de 10x10cm i a una alçada d'1,40m des del terra.
- S'hauria de situar el pictograma d'ascensor accessible (SIA) al costat dret i a una alçada entre 80 i 120cm.

3 ITINERARIS HORITZONTALS

A l'interior de cada una de les plantes no es troben desnivells.

En general l'amplada dels passos és superior a 90cm, en els canvis de direcció o davant portes, escales i ascensor s'hi pot inscriure un cercle de 120cm.

A la Planta Baixa, es pot accedir fàcilment, des de qualsevol dels dos accessos a la zona d'atenció al públic, com a la sala de plens o els diferents despatxos així com a la zona de serveis o cambres higièniques. Els diferents itineraris **SÓN ACCESSIBLES**.

A la Planta Primera. Tots els itineraris horitzontals **SÓN ACCESSIBLES**.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

4 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb dues cambres higièniques en planta baixa. En tot dos casos es podrien considerar que compleixen les condicions d'una cambra higiènica adaptada, tot i que caldria realitzar alguna millora o modificació. Les cambres higièniques tenen les següents característiques:

- Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim de 150cm entre 0 i 70cm de terra.
- Espai de transferència a un costat de l'inodor de 80cm.
- Porta batent amb obertura cap a l'exterior d'amplada suficient.
- Barra de suport únicament en un costat.
- El mirall està situat a 100cm.



Problemàtica i possibles solucions:

- Com que l'ajuntament compta amb una superfície d'atenció al públic inferior a 100m², **el Codi d'Accessibilitat NO obliga a disposar d'una cambra higiènica d'ús públic practicable.**
- No disposa d'espai lliure sota el rentamans.
- Les aixetes i mecanismes NO son de fàcil accionament.
- No disposa de dispositiu de crida d'emergència en cas de caiguda.
- Caldria millorar la senyalització, hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització Homes-Dones sobre la maneta, mitjançant una lletra H (homes) o D (dones) en alt relleu.

5 RECEPCIÓ (Atenció a l'usuari)

El taulell de recepció compta amb les característiques definides en el decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat.



4.2 CENTRE CÍVIC



Descripció de l'edifici: El centre cívic de l'Hostalnou de Banya està situat molt a prop de l'ajuntament, a la urbanització de l'Hostalnou. Compta amb una gran sala polivalent una zona d'entrada o vestíbul on s'accedeixen a dos locals que s'utilitzen com a magatzem d'associacions del municipi i a la zona de serveis higiènics, així com una petita zona de bar. Té accés per ambdós costats, accés principal per la zona de l'aparcament que dona a la carretera de Camprodon i un altre per a la façana de la zona de la urbanització.

Adreça: Urbanització de L'Hostalnou, 40

Ús: Pública concurrència (e. Locals per a activitats associatives diverses)

0 ENTORN IMMEDIAT

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

La parada de transport públic està situada a la carretera N-260, pròxima a la plaça de Joaquim Burch.



APARCAMENT PÚBLIC

Hi ha una zona d'aparcaments molt pròxima a la part posterior de l'edifici de l'ajuntament i una altra a la zona del local social. No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.



Problemàtica i possibles solucions:

- Caldria senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda el mes pròxim possible a l'accés.

1 ACCÉS

Té accés per ambdós costats, accés principal per la zona de l'aparcament que dona a la carretera de Camprodon i un altre per a la façana de la zona de la urbanització. L'accés per la façana sud (carretera de Camprodon) compta amb un petit desnivell que es salva amb una rampa accessible i tres graons. Aquest accés **ÉS ACCESSIBLE**. L'accés per la zona de la urbanització **NO ÉS ACCESSIBLE** ja que compta amb un graó.



Problemàtica i possibles solucions:

- Quan entre la rampa, que forma part d'un itinerari practicable, i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 20cm cal disposar d'un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10cm per sobre del paviment de la rampa.

2 ITINERARIS HORIZONTALS



A l'interior es pot accedir fàcilment a tots els serveis. En general l'amplada dels passos és superior a 90cm, en els canvis de direcció o davant portes s'hi pot inscriure un cercle de 120cm.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- Cal protegir els desnivells amb una diferència de cota entre 0,55m i 6,00m amb element protector d'alçada mínima 90cm.

3 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb una cambra higiènica adaptada amb les següents característiques:

- Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim de 150cm entre 0 i 70cm de terra.
- Porta batent amb obertura cap a l'interior amb pas superior a 80cm.
- Espai de transferència en un costat de l'inodor de 80cm.
- Barres de suport a tots dos costats.
- Espai lliure sota el rentamans. (70cm)
- Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell.
- Accessoris varis per el correcte ús dels diferents sanitaris. (sabonera, porta rotlles de paper i escombraries) Situats a una alçada entre 90 i 140cm.



CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- La porta hauria d'obrir cap a l'exterior.
- No disposa de dispositiu de crida d'emergència en cas de caiguda.
- Caldria fixar el cubell d'escombraries en un espai adient per així evitar que estigui ocupant un espai no adequat.
- Caldria millorar la senyalització, hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàtil, amb senyalització Homes-Dones sobre la maneta, mitjançant una lletra H (homes) o D (dones) en alt relleu.

4.3 ZONA ESPORTIVA



Descripció de l'edifici: La zona esportiva està situada a Hostalnou, compta amb una zona d'aparcaments, una pista poliesportiva i un camp de futbol, així com un edifici de vestidors, cambres higièniques i magatzem.


Adreça: Carrer de Camprodon, s/n

Ús: Pública concurrència (o. Centres Esportius)

0 ENTORN IMMEDIAT

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

La parada de transport públic està situada a la carretera N-260, pròxima a la plaça de Joaquim Burch.

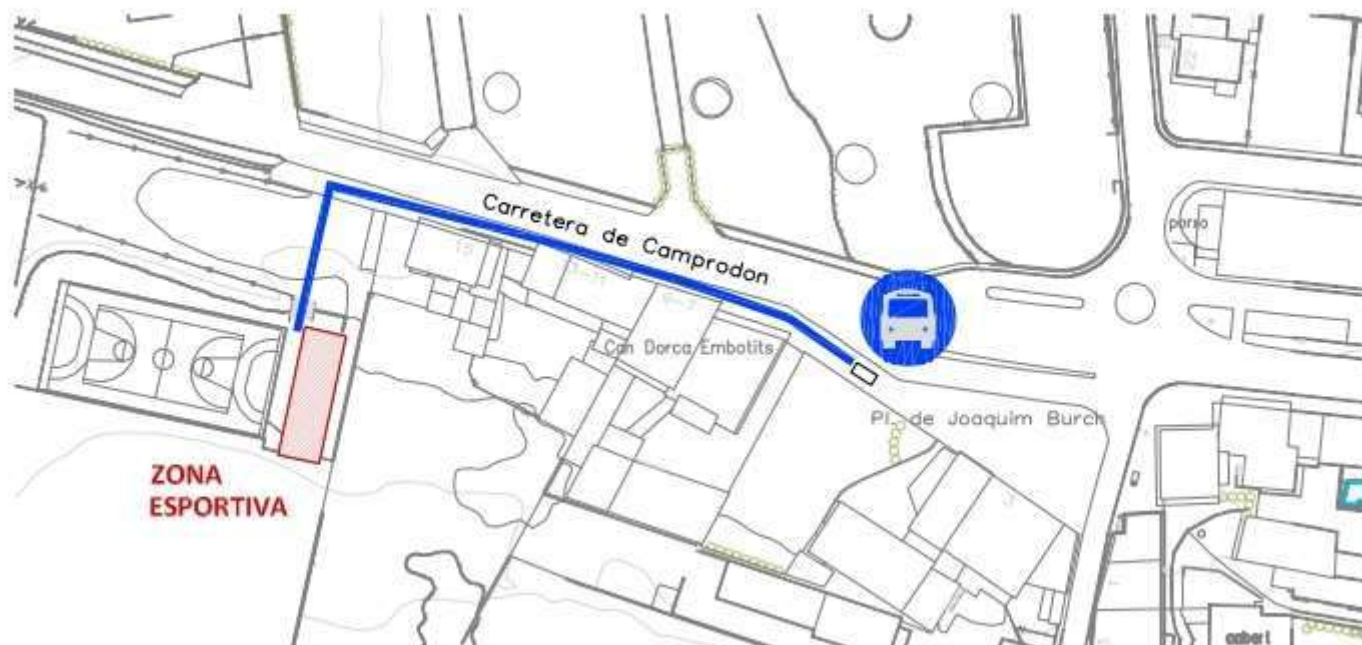

APARCAMENT PÚBLIC

Hi ha una zona d'aparcaments exclusiu per als usuaris de la zona esportiva però no hi ha cap plaça exclusiva per a persones amb mobilitat reduïda.



Problemàtica i possibles solucions:

- Caldria senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.

1 ACCÉS

L'accés es realitza des de la zona d'aparcament. El desnivell existent es salva amb una sèrie d'escales, en un dels extrems hi ha una mica de camí amb pendent però no està pavimentat. **L'ACCÉS NO ES ACCESSIBLE.**



Problemàtica i possibles solucions:

- Com que la superfície útil de la zona esportiva és inferior a 100m², **el Codi d'Accessibilitat NO obliga a disposar d'un accés practicable.**

2 ITINERARIS HORITZONTALS

En tot el recinte només hi ha pavimentada la zona pròxima a les cambres higièniques i la zona de vestidors.

3 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici de vestidors compta amb dues cambres higièniques d'ús públic, tot i que cap de les dues te les condicions per a considerar-les adaptades.

Problemàtica i possibles solucions:

- Com que la superfície útil de la zona esportiva és inferior a 100m², **el Codi d'Accessibilitat NO obliga a disposar d'una cambra higiènica d'ús públic practicable.**

4 VESTIDORS

El recinte compta amb dos vestidors. L'accés als vestidors **NO ÉS ACCESSIBLE** ja que hi ha un petit graó. Els vestidors compten amb la zona de bancs, una cambra higiènica i la zona de dutxes.

4.4 CONSULTORI MÈDIC



Descripció de l'edifici: El consultori mèdic està situat a La Canya, al carrer Lluís de Bolós. Comparteix edifici amb una oficina de l'Ajuntament. Es tracta d'un edifici amb una sola planta.

Adreça: Carrer Lluís de Bolós, s/n

Ús: Ús sanitari i Assistencial (c. Consultes mèdiques)

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

[illegible]

No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.



- Cal senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

1 ACCÉS

L'accés es realitza per el carrer de Lluís de Bolós. El desnivell existent entre la cota de la vorera i la del interior de l'edifici es salva amb una petita rampa. La porta d'accés és d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior amb un pas de 80cm.



Un cop a l'interior hi ha un petit vestíbul. Entrant a mà dreta s'accedeix a la zona de cambres higièniques, així com l'accés al despatx de l'ajuntament.

A mà esquerra s'accedeix a la zona del dispensari municipal, amb una gran zona d'espera, i que dona accés a les diferents consultes.

El despatx de l'ajuntament compta amb un accés independent que **NO ÉS ACCESSIBLE**.

2 ITINERARIS HORIZONTALS

Els itineraris des de l'accés als diferents serveis es poden considerar accessibles. Tots els itineraris horitzontals **SÓN ACCESSIBLES**.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

3 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb una cambra higiènica adaptada amb les següents característiques:



- Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim de 150cm entre 0 i 70cm de terra.
- Porta corredera amb pas superior a 80cm.
- Espai de transferència a tots dos costats de l'inodor de 80cm.
- Barra de suport abatible a un costat.
- Espai lliure sota el rentamans. (70cm)
- Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell.
- Accessoris variis per el correcte ús dels diferents sanitaris. (sabonera, porta rotlles de paper i escombraries) Situats a una alçada entre 90 i 140cm.

CAMBRA HIGIÈNCIA ADAPTADA (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- Manca la barra de suport fixa.
- No disposa de dispositiu de crida d'emergència en cas de caiguda.
- Caldria fixar el cubell d'escombraries en un espai adient per així evitar que estigui ocupant un espai no adequat.
- Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització Homes-Dones sobre la maneta, mitjançant una lletra H (homes) o D (dones) en alt relleu.

4 ATENCIÓ AL PÚBLIC

Arribant a la Planta Primera trobem el taulell de recepció. Es tracta d'un moble amb una alçada d'1,40m.



Problemàtica i possibles solucions:

- El mobiliari d'atenció al públic tindrà les característiques definides en el codi d'accessibilitat.

4.5 LLAR D'INFANTS



Descripció de l'edifici: Es tracta d'un edifici d'una sola planta. L'edifici compta amb un cancell d'entrada, un cop a l'interior trobem un petit vestíbul que distribueix els diferents espais.

Adreça: Cantonada entre Carrer Goya i Carrer Lluís de Bolós

Ús: Ús docent

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

[illegible]

No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.



- Cal senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

1 ACCÉS

El desnivell existent entre la cota de la vorera i la del interior de l'edifici es salva amb una petita rampa. La porta d'accés és d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior amb un pas de 80cm.



2 ITINERARIS HORIZONTALS

Els itineraris des de l'accés als diferents serveis es poden considerar accessibles. Tots els itineraris horitzontals **SÓN ACCESSIBLES**.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

3 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb dues cambres higièniques, una d'elles podria comptar amb les característiques per considerar-se adaptada però actualment s'utilitza com a magatzem:

- Porta batent amb obertura cap a l'exterior.
- Espai lliure sota el rentamans. (70cm).
- Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell.
- Disposa d'espai de transferència a un costat de l'inodor de 80cm.

Problemàtica i possibles solucions:

- No disposa de dispositiu de crida d'assistència.

4.6 ESPAI JOVE LLOCALOU



Descripció de l'edifici: Es tracta d'un edifici aïllat situat molt pròxim a la carretera N-260. Compta amb dos accessos, l'accés principal es realitza per la carretera Vella, s'accedeix a un vestíbul des d'on es distribueix una sala polivalent, una cambra higiènica i l'escala amb accés al primer pis. Al primer pis hi trobem dues sales.

Adreça: Carretera Vella, 2 - Llocalou

Ús: Ús Pública concurrència (e. Locals per a activitats associatives diverses)

0 ENTORN IMMEDIAT

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

La parada de transport públic està situada a la carretera N-260, al trencant amb la carretera Vella. A tocar de l'edifici en qüestió.



APARCAMENT PÚBLIC


No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.

Problemàtica i possibles solucions:

- Cal senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

1 ACCÉS

L'accés principal es realitza des de la carretera Vella. Aquest accés és **ACCESSIBLE**. L'edifici compta amb un altre accés que funciona com a sortida d'emergència.

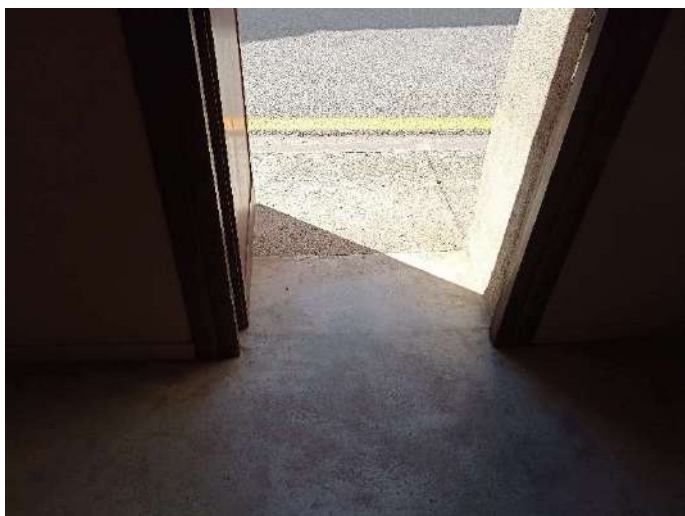

2 ITINERARIS VERTICALS

L'Espai Jove compta amb dues plantes. L'escala que comunica les diferents plantes es tracta d'una escala d'amplada suficient i característiques adequades, compleix amb les característiques definides en el decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat. L'edifici compta amb un salva-escaleres.



3 ITINERARIS HORIZONTALS

La distribució interior, tant de planta baixa com de planta primera, compten en la seva totalitat de grans passos de porta. Els itineraris per arribar a les diferents sales són accessibles.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

4 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb una cambra higiènica amb les següents característiques:



- Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim de 150cm entre 0 i 70cm de terra.
- Porta batent amb obertura cap a l'exterior amb pas superior a 80cm.
- Espai de transferència a un costat de l'inodor de 80cm.
- Barres de suport.
- Espai lliure sota el rentamans. (70cm)
- Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell.
- Accessoris varis per el correcte ús dels diferents sanitaris. (sabonera, porta rotlles de paper i escombraries) Situats a una alçada entre 90 i 140cm.

CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- No disposa de dispositiu de crida d'emergència en cas de caiguda.
- Caldria fixar el cubell d'escombraries en un espai adient per així evitar que estigui ocupant un espai no adequat.

4.7 CA L'ESCOLÀ – CENTRE D'INTERPRETACIÓ



Descripció de l'edifici: Es tracta d'un edifici situat a Sant Salvador de Bianya anomenat Ca l'Escolà, antigament hi havia l'ajuntament i l'escola d'aquesta població. Recentment s'hi ha desenvolupat el projecte "La Vall dels Sentits". L'edifici compta amb tres plantes, actualment a la planta semi-sotterrani hi trobem la zona de cambres higièniques amb accés independent i directe des de l'exterior. Tant a la planta baixa com a la primera hi ha una gran sala. La comunicació entre les dues plantes es realitza mitjançant amb una escala.

Adreça: Plaça de l'Església, 2 – Sant Salvador de Bianya

Ús: Ús Pública concurrència (Ús no definit)

0 ENTORN IMMEDIAT

ITINERARI DES DE LA PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC MÉS PROPERA

No es possible arribar a Sant Salvador de Bianya amb la línia regular de transport públic.



APARCAMENT PÚBLIC

Hi ha una zona d'aparcament a l'altre costat de la carretera C-153a. No hi ha cap plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.



Problemàtica i possibles solucions:

- Cal senyalitzar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

1 ACCÉS

L'edifici compta amb dos accessos. L'accés principal es realitza des de la plaça de l'Església amb accés directe a la planta baixa. L'accés és **ACCESSIBLE**.



2 ITINERARIS VERTICALS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'escala que comunica les diferents plantes es tracta d'una escala d'amplada suficient i característiques adequades, compleix amb les característiques definides en el decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat. L'edifici compta amb un salva-escals.



3 ITINERARIS HORITZONTALS

La distribució interior, tant de planta baixa com de planta primera, compten en la seva totalitat de grans passos de porta. Els itineraris per arribar a les diferents sales són accessibles.

ITINERARIS ADAPTATS (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

4 CAMBRA HIGIÈNCIA D'ÚS PÚBLIC

L'edifici compta amb una cambra higiènica amb les següents característiques:



- Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim de 150cm entre 0 i 70cm de terra.
- Porta corredera amb pas superior a 80cm.
- Espai de transferència a un costat de l'inodor de 80cm.
- Barres de suport.
- Espai lliure sota el rentamans. (70cm)
- Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell.
- Accessoris varis per el correcte ús dels diferents sanitaris. (sabonera, porta rotlles de paper i escombraries) Situats a una alçada entre 90 i 140cm.

CAMBRA HIGIÈNCIA ADAPTADA (segons decret 135/1995, d'aprovació del Codi d'accessibilitat).

Problemàtica i possibles solucions:

- No disposa de dispositiu de crida d'emergència en cas de caiguda.
- Caldria fixar el cubell d'escombraries en un espai adient per així evitar que estigui ocupant un espai no adequat.
- Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàtil, amb senyalització Homes-Dones sobre la maneta, mitjançant una lletra H (homes) o D (dones) en alt relleu.
- Caldria realitzar un itinerari accessible per accedir a la zona de les cambres higièniques.

5. RESUM INTERVENCIONS I PRESSUPOST

Ajuntament:

- Senyalització d'una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Col·locació de protecció longitudinal a la rampa d'accés.
- Millora de botonera i senyalització de plantes i pictogrames d'ascensor accessible (SIA).
- Millora de les condicions de la cambra higiènica practicable d'ús públic.

4.1 AJUNTAMENT	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
Protecció longitudinal rampa accés	420,00 €
2 ITINERARIS VERTICALS	
Millora botonera i senyalització ascensor	120,00 €
3 ITINERARIS HORIZONTALS	
4 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora condicions cambra higiènica practicable	1.350,00 €
5 RECEPCIÓ (Atenció a l'usuari)	

Centre Cívic:

- Senyalització d'una plaça d'aparcament reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Col·locació de protecció longitudinal a la rampa d'accés.
- Col·locació de barana rampa interior vestíbul.
- Millora de les característiques de la cambra higiènica adaptada.

4.2 CENTRE CÍVIC	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
Protecció longitudinal rampa accés	340,00 €
2 ITINERARIS HORIZONTALS	
Col·locació barana rampa vestíbul	1.400,00 €
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	

Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	180,00 €
Substitució porta cambra higiènica practicable	800,00 €

Zona Esportiva:

Consultori Mèdic:

- Senyalització d'una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Millora de les característiques de la cambra higiènica adaptada.
- Adaptar mobiliari d'atenció al públic.

4.4 CONSULTORI MÈDIC	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORITZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	100,00 €
Col·locació barra de suport fixe	120,00 €
5 RECEPCIÓ (Atenció a l'usuari)	
Adaptació del mobiliari existent	330,00 €

Llar d'Infants:

- Senyalització d'una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Millora de les característiques de la cambra higiènica adaptada.

4.5 LLAR D'INFANTS	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORITZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €

Espai Jove Llocalou:

- Senyalització d'una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Millora de les característiques de la cambra higiènica adaptada.

4.6 ESPAI JOVE LLOCALOU	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORITZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €

Ca L'Escolà:

- Senyalització d'una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda pròxima a l'accés.
- Pavimentació d'un itinerari accessible fins a l'accés de les cambres higièniques.
- Millora de les característiques de les cambres higièniques.

4.7 CA L'ESCOLÀ	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS VERTICALS	
3 ITINERARIS HORITZONTALS	
4 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	100,00 €
Realització d'un itinerari practicable exterior	8.200,00 €

6. PRIORITATS I PLA D'ETAPES

D'acord amb el punt 2 de l'Article 42 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, els plans d'accessibilitat han d'establir criteris de prioritats que permetin decidir quines actuacions s'han d'executar en diferents períodes; definir les mesures de control, de seguiment, de manteniment i d'actualització necessàries per a garantir que, una vegada assolides les condicions d'accessibilitat, perdurin al llarg del temps, i establir el termini màxim per a llur revisió, d'acord amb els criteris que siguin establerts per reglament.

L'article 43 de l'esmentada llei, estableix que els ens locals han de destinar una part de llur pressupost anual a les actuacions de supressió de barreres a l'accessibilitat previstes en el pla d'accessibilitat respectiu i, si disposen d'un pla d'actuació municipal, aquest ha d'incloure aquestes actuacions.

Finalment en el punt 3 de la disposició addicional primera, defineix que els ens locals han d'executar els plans d'accessibilitat en els terminis següents, a comptar de l'entrada en vigor del reglament de desplegament d'aquesta llei:

- a) Vuit anys, els municipis de més de cinquanta mil habitants.
- b) Dotze anys, els municipis d'entre vint mil i cinquanta mil habitants.
- c) Quinze anys, els municipis de menys de vint mil habitants.

Per tant, el termini d'executar les indicacions del present pla d'accessibilitat municipal es fins el **novembre de l'any 2038**.

Un cop estudiats i analitzats els diferents equipaments municipals cal definir un pla d'etapes per tal d'establir les diferents prioritats i poder executar el pla d'accessibilitat municipal en els terminis reglats.

S'han establert 3 períodes de prioritats per a cada una de les actuacions:

- Prioritat alta d'1 a 3 anys.
- Prioritat mitja de 3 a 8 anys.
- Prioritat baixa de 8 a 15 anys.

Com a criteri per a definir prioritats cal senyalar que la prioritat en la intervenció en molts casos està lligada a la pròpia mancança o bé a la necessitat de millorar la deficiència en concret. El criteri general ha estat prioritzar les actuacions referents a millora dels accessos o bé aquelles que no suposen un gran esforç a nivell pressupostari, deixant com a prioritats mitja i baixa aquelles actuacions que es consideren com a millores de les condicions ja existents o bé que suposen un gran esforç a nivell pressupostari i necessiten d'un estudi exhaustiu per a definir-ne la millor solució.

Amb tot i això es proposa el següent calendari d'actuacions:

6.1 PRIORITAT ALTA: (termini execució 11/2024 – 11/2026)

4.1 AJUNTAMENT	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
Protecció longitudinal rampa accés	420,00 €
2 ITINERARIS VERTICALS	
Millora botonera i senyalització ascensor	120,00 €
3 ITINERARIS HORITZONTALS	
4 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora condicions cambra higiènica practicable	1.350,00 €
5 RECEPCIÓ (Atenció a l'usuari)	

4.2 CENTRE CÍVIC	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
Protecció longitudinal rampa accés	340,00 €
2 ITINERARIS HORITZONTALS	
Col·locació barana rampa vestíbul	1.400,00 €
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	180,00 €
Substitució porta cambra higiènica practicable	800,00 €

4.4 CONSULTORI MÈDIC	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORITZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	100,00 €
Col·locació barra de suport fixe	120,00 €
5 RECEPCIÓ (Atenció a l'usuari)	
Adaptació del mobiliari existent	330,00 €

6.2 PRIORITAT MITJA: (termini execució 11/2026 – 11/2031)

4.5 LLAR D'INFANTS	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORIZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €

4.6 ESPAI JOVE LLOCALOU	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS HORIZONTALS	
3 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €

6.3 PRIORITAT BAIXA: (termini execució 11/2031 – 11/2038)

4.7 CA L'ESCOLÀ	
COST ESTIMATIU	
0 ENTORN IMMEDIAT	
Senyalització plaça aparcament reservada	500,00 €
1 ACCÉS	
2 ITINERARIS VERTICALS	
3 ITINERARIS HORITZONTALS	
4 CAMBRA HIGIÈNICA D'ÚS PÚBLIC	
Dispositiu crida emergència	250,00 €
Millora senyalització amb lectura tàctil	100,00 €
Realització d'un itinerari practicable exterior	8.200,00 €